



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района
Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 43, тел 786-41-35

Предписание № 2-12-189/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ» (СПб ГБУ «КЦПЖ»), юридический
адрес: 196066, г. Санкт-Петербург, пр. Московский, д. 206, корп. 1, ИНН: 7810280895, ОГРН:
1037821014879**

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения ОНДПР Кировского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу от 15 февраля 2019 года № 2-12-189

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

в период с 21 марта 2019 года по 29 марта 2019 года Андреевой Еленой Витальевной – старшим инспектором отделения надзорной деятельности ОНДПР Кировского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу проведена плановая проверка объекта защиты – социальное учреждение (высокий риск), расположенное по адресу: 198216, г. Санкт-Петербург, Трамвайный пр., д. 15, корп. 4, лит. А

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

совместно с директором – Гречишкиной Мариной Анатольевной

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В здании подлежащим оборудованию автоматической установкой пожарной сигнализации (АПС) помещение тамбура № 77/3.7 (нумерация согласно плана филиала ГУП «ГУИОН» от 09.12.2014 г.), расположенного на 2-ом этаже здания – не оборудовано соответствующей установкой.	п.1 ч. 2 ст. 1, п.2 ч.1 ст.6, ст.83, ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008 г. Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», приложение А, п. А.4, табл. А1 п. 9, табл. А3 п. 38 СП	13.01.2020 г.	

		5.13130.2009		
2.	В здании подлежащим оборудованию автоматической установкой пожарной сигнализации (АПС) помещение тамбура № 78/4.0 (нумерация согласна плана филиала ГУП «ГУИОН» от 09.12.2014 г.), расположенного на 2-ом этаже здания – не оборудовано соответствующей установкой.	п.1 ч. 2 ст. 1, п.2 ч.1 ст.6, ст.83, ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008 г. Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», приложение А, п. А.4, табл. А1 п. 9, табл. А3 п. 38 СП 5.13130.2009	13.01.2020 г.	
3.	Ширина эвакуационных выходов из помещения актового зала (помещение № 21/47.3 (нумерация согласна плана филиала ГУП «ГУИОН» от 09.12.2014 г.) при числе эвакуирующихся более 15 человек, менее 1,2 м (фактически ширина эвакуационного выхода в свету составляет 0,79 м и 0,7 м соответственно)	п.1 ч. 2 ст. 1, п.2 ч.1 ст.6, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 г. Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.14 СП 1.13130.2009	13.01.2020 г.	
4.	Горизонтальное расстояние от извещателей до электросветильников в помещениях здания, менее 0,5 м.	п.1 ч. 2 ст. 1, п.2 ч.1 ст.6, ст.83, ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6 свода правил СП 5.13130.2009	13.01.2020 г.	
5.	Запоры дверей эвакуационных выходов, расположенных в здании, не обеспечивают возможность их свободного открывания без использования ключа (фактически установлены врезные механические замки)	п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. №390)	13.01.2020 г.	
6.	Ширина лестничной площадки между вторым и первым этажами центральной лестницы менее ширины лестничных маршей.	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ ч. 1 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, СП 1.13130.2009 п. 5.2.5	13.01.2020 г.	
7.	Ширина лестничных маршей в здании менее 1,35 м.	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ ч. 1 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, СП 1.13130.2009 п. 5.2.12	13.01.2020 г.	
8.	Здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа.	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 54, ст. 84, ст. 91 СП 3.13130.2009, табл. 2 п. 1	13.01.2020 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических

лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При этом, в соответствии с пунктом 75 Административного регламента МЧС России исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утверждённого приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644 (далее - Административный регламент), в случае проведения расчёта по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки данного предписания противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об устранении нарушений, влияющее на расчетные величины пожарного риска, будет считаться исполненным при выполнении одного из следующих условий:

1) исполнения в полном объеме данного мероприятия;

2) исполнения комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, - для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона № 123-ФЗ;

3) наличия расчета по оценке пожарного риска в случаях, установленных Техническим регламентом, с результатом, не превышающим допустимые значения, установленные указанным федеральным законом, - для объектов защиты, которые запроектированы и построены, а равно на которых были произведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, после вступления в силу Технического регламента.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном (внесудебном) порядке, установленном главой V Административного регламента, или в суд.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;


- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отделения надзорной деятельности
ОНДПР Кировского района УНДПР Главного
управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Андреева Елена Витальевна

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

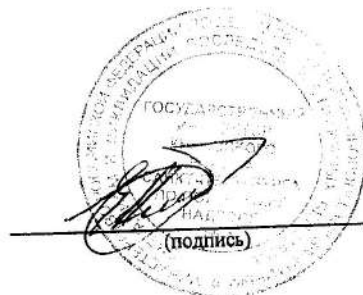

«29» марта 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор САО ГБУ «КМ АИЧ»

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ф.о уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

М. А. Бредневичева

«29» марта 2019 г.